



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE
SERVICE PRÉVISION

DECI

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE

GUIDE A USAGE DES RÉFÉRENTS




SOMMAIRE :

CHAPITRE 1 : Répartition des missions relevant de la DECI	P4
CHAPITRE 2 : Le circuit de réalisation des reconnaissances opérationnelles	P6
PRD1 : Creation d'une reconnaissance operationnelle sur le logiciel Escort	P8
PRD2 : Réalisation une reconnaissance opérationnelle sur la tablette tactile:	
PRD2a : Importer une reconnaissance operationnelle	P16
PRD2b : Réaliser une reconnaissance operationnelle.....	P18
FICHE MÉMO : comment renseigner les différents onglets	P22
PRD2c : Exporter une reconnaissance operationnelle.....	P26
PRD3 : Contrôler une reconnaissance opérationnelle	P28
PRD4 : Valider une reconnaissance opérationnelle.....	P30

SUIVI DES VERSIONS :

N° Version	Date	Principales modifications
01	07.03.2024	Version initiale

CHAPITRE 1 : Répartition des missions relevant de la DECI



LE SERVICE PRÉVISION



LES OFFICIERS SPP « PRÉVISION » DES GROUPEMENTS TERRITORIAUX



- Réaliser les études de projet conformément au fléchage de répartition des missions
- Accompagner les Maires dans l'aide à la réalisation des arrêtés DECI
- Conseiller des élus et porteurs de projets dans un cadre DECI
- Animer le réseau des référents DECI CS et leur pool d'officier et sous-officier SPV du groupement)
- Valider les reconnaissances opérationnelles de son groupement territorial




LE POOL DE SP CHARGE DE MISSION «PREVISION»

- En collaboration avec le référent DECI de CS :
- Visite de réception de PEI
 - Reconnaissance opérationnelle de PEI source d'interrogation



LE RÉFÉRENT DECI CS

- Organiser les reconnaissances opérationnelles de leur secteur de 1e appel (établissement d'un planning, recherche d'agents, création et import des tournées...);



LES SAPEURS-POMPIERS DU CS


GROUPEMENT GESTION DES RISQUES (GGR)

Commandant Benjamin CAUTENET - Chef du Groupement

bcautenet@sdis55.fr - 03 29 77 57 40
(BUREAU N°105 – DIRECTION DÉPARTEMENTALE)

SERVICE PREVISION

(Bureaux à la direction départementale) - prevision55@sdis55.fr



Capitaine Cindy LEHMANN - Chef du Service
(bureau n°107) - clehmann@sdis55.fr - 03 29 77 57 48

*Réaliser les études de projet conformément
au fléchage de répartition des missions.
- Conseiller des élus et porteurs de projets dans un cadre DECI.*



**Adjudant-chef
Sebastien ANTUNES
Prévisionniste**
(bureau n°107)
santunes@sdis55.fr
03 29 77 57 52

*- Appui aux différentes missions
liées à la DECI*



**Madame
Marie-Christine MONNET
Assistante**
(bureau n°106).
mmonnet@sdis55.fr
03 29 77 57 41

*- Répartie, prépare et envoi
des avis relatifs aux études de dossiers ;
- Renseigne les relevés de contrôle des points
d'eau incendie et modifications
ponctuelles sur le logiciel ESCORT
- Suit le niveau de réalisation
des reconnaissances opérationnelles*

GROUPEMENTS TERRITORIAUX



**Officier SPP Prévision
du Groupement Nord (GTN)
Capitaine Franck ŒILLET**
Bureau : CS VDN
foeillet@sdis55.fr - 06 98 33 67 80



**Officier SPP Prévision
du Groupement Sud (GTS):
Ltn Johann BUITGE**
Bureau : CS TRV
jbuitge@sdis55.fr - 06 98 33 46 64



**Pool
d'officiers
et sous-officiers
SPV chargés
de missions «
PRS » du GTN**



**Référents
DECI des
CS NORD**



**Pool
d'officiers
et sous-officiers
SPV chargés
de missions «
PRS » du GTS**



**Référents
DECI des
CS SUD**

CHAPITRE 2 :

Le circuit de réalisation des reconnaissances opérationnelles

LES RECONNAISSANCES OPÉRATIONNELLES PORTENT SUR :



L'implantation du PEI (géolocalisation) ;



Son accessibilité (et abords) aux moyens de lutte contre les incendies ;



Son état général ;



Sa signalisation et sa numérotation.


Les reconnaissances opérationnelles sont réalisées **annuellement** par le SDIS pour son propre compte.



ATTENTION :

La phase de « réalisation » des reconnaissances opérationnelles devra être terminée pour le 15 novembre de l'année en cours afin que ces dernières puissent être validées pour le 31 décembre de l'année N.

Les différentes étapes du circuit de réalisation d'une reconnaissance opérationnelle

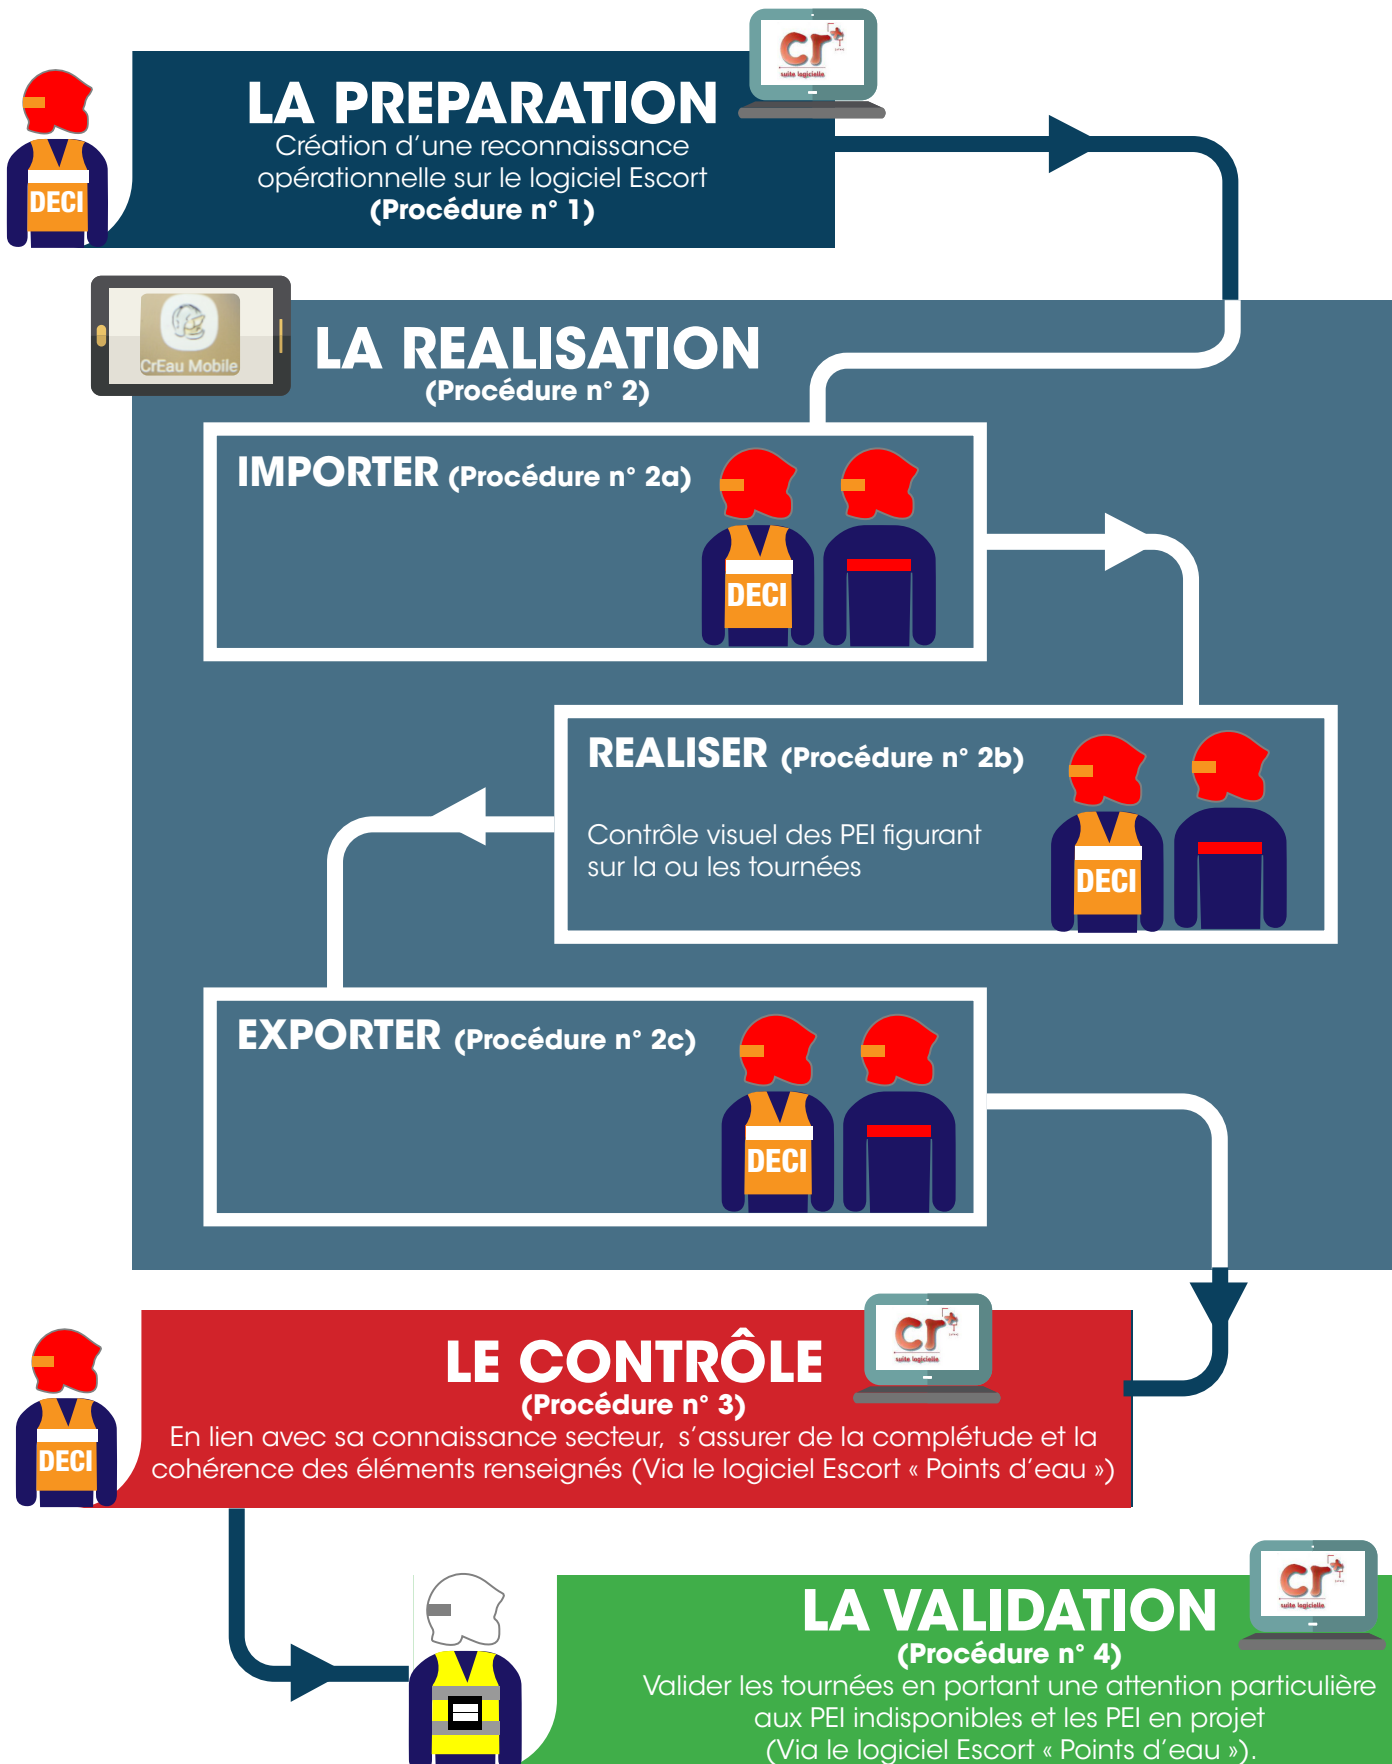



ATTENTION : Afin de ne pas bloquer la modification des fiches liées à chaque PEI, la création des reconnaissances opérationnelles devra :

- Être initié quelques jours avant la réalisation effective (pas de création pour le mois ou pour l'année).
- Porter uniquement sur les PEI à contrôler (ne pas intégrer les PEI qui ne feront pas l'objet de la reconnaissance opérationnelle ou retirer ceux qui n'ont pu être réalisés comme initialement prévu au moment de la phase de « contrôle »).

Points d'eau et tournées

PEI
Infocentre D.E.C.I. (2790)
Cartographie
Liste des points d'eau
Statistiques
Recherches multicritères
Tableau de synthèse
Fiches de situation, ressources, état et localisation des PEI
Statistiques
434 PEI indisponible(s)
779 PEI non-conforme
1576 PEI hors tournée

Tournées
Reconnaitances et contrôler (125)
Tournées de reconnaissances opérationnelles ou contrôles techniques
Planification, Réalisation
Feuilles de tournées
Consultation, suivi
1 tournée(s) non planifiée(s)
23 tournée(s) planifiée(s)
16 tournée(s) réalisée(s)
Aucune tournée contrôlée
85 tournée(s) validée(s)
23 tournée(s) en retard de réalisation

1. Se connecter au logiciel « ESCORT Points d'eau » et cliquer sur « Reconnaitances et contrôles »

Reconnaitances et contrôles
(125)

2. Cliquer sur « Nouveau »

Nouveau

Bienvenue Référent **DECI DAGONVILLE** SDIS88 Déconnexion
C.I.S. de DAGONVILLE

Identification > Accueil > Gestion des tournées 2023

Groupement: SUD Tournées: Toutes
C.I.S.: DAGONVILLE Non Planifiées 0
Commune: <Toutes> Planifiées 0
Sous-commune: <Indifférent> Réalisées 0
Implantation: <Toutes> Contrôlées 0
Description: Validées 0
Commentaire:

Campagne: 2023
Type: Toutes
 Ctr. Tech.
 Reco. Opé.

Prévue(s): du 31 au 31
Réalisée(s): du 31 au 31
Situation: Toutes
 Sur mobile
 Non exportées
Tournée: Toutes
 Originelles
 Indicées

[Nouveau](#) [Gérer](#) [Imprime](#)
Aucune tournée

Rafraichir

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue

3. Sélectionner une commune au choix dans le menu déroulant.

Commune **COURCELLES EN BARROIS**

Lors de la sélection, la liste des PEI rattachés à la commune apparaît dans le tableau « Points d'eau de la commune non affectés à une tournée ».

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée

N°	Type	Adresse
00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES
00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15
00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11
00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS
P0001	Réserve enterrée	11 GRANDE RUE Sur l'aire de jeu, devant l'abri de bus.
P0002	Réserve enterrée	11 grande rue sous l'aire de jeu, devant l'abri de bus
P0003	Bouche	

Bienvenue Référent **DECI DAGONVILLE** SDIS65 Déconnexion
C.I.S. de DAGONVILLE

Identification > Accueil > Gestion des tournées > Fiche d'une tournée de points d'eau 2023

Campagne 2023
Tournée 000001 / 0

Type de visite
 Contrôle technique
 Reconnaissance opérationnelle

Etat
 Non planifiée
 Planifiée
 Réalisée
 Contrôlée
 Validée

C.I.S. DAGONVILLE
 Commune COURCELLES EN BARROIS
 Sous-commune <Aucun>
 Implantation <Voie Publique>
 Description

Mis à jour le
 par
 sur appareil mobile
 le

Personnels du service des eaux
 Pers. de la commune

Commentaires de la tournée

Agents présents

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure de début	Heure de fin

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée

N°	Type	Adresse
00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES
00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15
00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11
00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS
P0001	Réserve enterrée	11 GRANDE RUE Sur l'aire de jeu, devant l'abri de bus.
P0002	Réserve enterrée	11 grande rue sous l'aire de jeu, devant l'abri de bus
P0003	Bouche	

Points d'eau affectés à la tournée

N°	Type	Adresse

4. Affecter les points d'eau à contrôler en les sélectionnant au moyen des puces situées à droite de ce tableau. Pour sélectionner la totalité des PEI, cliquer sur la puce avec la double flèche.



rdQ	N°	Type	Adresse
1	00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES
2	00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15
3	00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11
4	00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS
5	P0001	Réserve enterrée	11 GRANDE RUE Sur l'aire de jeu, devant l'abri de bus.
6	P0002	Réserve enterrée	11 grande rue sous l'aire de jeu, devant l'abri de bus
7	P0003	Bouche	

Les points d'eau sélectionnés apparaissent désormais dans le tableau « Points d'eau affectés à la tournée ».

Cliquer sur « Planifiée » (en haut en gauche) et définir la date envisagée de la reconnaissance opérationnelle au moyen du calendrier. Valider en cliquant sur OK (figure 4).

Etat

Non planifiée

Planifiée

Réalisée

Contrôlée

Validée

01/12/2023 à []



Bienvenue

Référent **DECI DAGONVILLE**
C.I.S. de DAGONVILLE

SDIS65

Déconnexion

Identification > Accueil > Gestion des tournées > Fiche d'une tournée de points d'eau 2023

Campagne: 2023

Tournée: 000001 / 0

Type de visite: Reconnaitance opérationnelle

Etat: Planifiée

01/12/2023 à []

C.I.S.: DAGONVILLE

Commune: COURCELLES EN BARROIS

Sous-commune: <Aucun>

Implantation: <Voie Publique>

Mis à jour le: []

par: []

Exportée sur appareil mobile:

depuis le: []

OK

Annuler

Personnels du service des eaux

--

Personnels de la commune

--

Commentaires de la tournée

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée

N°	Type	Adresse

Points d'eau affectés à la tournée

rdQ	N°	Type	Adresse
1	00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES
2	00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15
3	00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11
4	00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS
	P0001	Réserve enterrée	11 GRANDE RUE Sur l'aire de jeu, devant l'abri de bus.
	P0002	Réserve enterrée	11 grande rue sous l'aire de jeu, devant l'abri de bus
	P0003	Bouche	

5. La reconnaissance opérationnelle planifiée apparaît maintenant dans la page d'accueil de gestion des tournées (Reconnaisances et contrôles).

Les PEI rattachés à cette tournée sont listés en bas de page avec l'indication « non vu »

N°	Type	Adresse	Vu	Visité
00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bienvenue

Réfèrent **DECI DAGONVILLE**
C.I.S. de DAGONVILLE

SDIS55

Déconnexion

2023

Nouveau

Gérer

Imprimer

Aucune tournée

Identification > Accueil > Gestion des tournées

Groupement	SUD	Tournées	<input checked="" type="radio"/> Toutes	Campagne	2023	Prévue(s)	Réalisée(s)	
C.I.S.	DAGONVILLE	<input type="radio"/> Non Planifiées	0			du	du	
Commune	<Toutes>	<input type="radio"/> Planifiées	0			au	au	
Sous-commune	<Indifférent>	<input type="radio"/> Réalisées	0	Type				
Implantation	<Toutes>	<input type="radio"/> Contrôlées	0	<input checked="" type="radio"/> Toutes	Situation			
Description		<input type="radio"/> Validées	0	<input type="radio"/> Ctrl. Tech.	<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Originales		
Commentaire				<input type="radio"/> Reco. Opé.	<input type="radio"/> Sur mobile	<input type="radio"/> Indicées		

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
DAGONVILLE	000001		COURCELLES EN BARROIS		Reco. Opé.		Planifiée	01/12/2023

Liste des 7 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de COURCELLES EN BARROIS - C.I.S. de DAGONVILLE

PEI visité

PEI non visité

Fiche

N°	Type	Adresse	Vu	Visité le	Etat	Ano.	Acc.	Sig.
00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES	<input type="checkbox"/>		X	i	✓	✓
00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15	<input type="checkbox"/>		X	i	✓	✓
00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11	<input type="checkbox"/>		✓	✓	✓	✓
00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS	<input type="checkbox"/>		✓	✓	✓	✓

6. La reconnaissance opérationnelle est prête à être importée sur la tablette tactile.

Autre solution possible pour créer une tournée : via la cartographie



OBSERVATION : Il s'agit d'une solution utile pour raisonner en secteur géographique dans une commune où le nombre de PEI est important.

Au préalable, créer une tournée avec au moins un point d'eau incendie (PEI) et appuyer sur **OK**

Bienvenue
Direction Départementale SDIS55 Déconnexion

Identification > Accueil > Gestion des tournées > Fiche d'une tournée de points d'eau
2024

Campagne	2024	C.I.S.	BAR-LE-DUC	Mis à jour le	
Tournée	000001 / 0	Commune	BAR LE DUC	par	

Type de visite

Contrôle technique

Reconnaissance opérationnelle

Etat

Non planifiée

Planifiée

Réalisée

Contrôlée

Validée

Personnels du service des eaux

Personnels de la commune

Commentaires de la tournée

Agents présents

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure de début	Heure de fin

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée


N°	Type	Adresse
00030	Poteau incendie	PLACE PAUL LEMAGNY
00031	Poteau incendie	ANGLE RUE DU MOULIN
00033	Poteau incendie	67 VOIE DES FUSILLES
		1 IMPASSE DES EGLANTIERS
		AVENUE DE LA GRANDE TERRE

Points d'eau affectés à la tournée

N°	Type	Adresse
1	00032	Poteau incendie
		18 RUE DE LA PISCINE
		FACE ALLEE DES ROSIERS
		CIMETIERE



1. Cliquer sur l'onglet cartographie



Bienvenue
Direction Départementale SDIS55 Déconnexion

Identification > Accueil > Gestion des tournées
2024

Groupement	<Tous>	Tournées	Campagne	Prévue(s)	Réalisée(s)
C.I.S.	BAR-LE-DUC	<input checked="" type="radio"/> Toutes	2024	du	du
Commune	BAR LE DUC	<input type="radio"/> Non Planifiées		au	au
Sous-commune	<Indifférent>	<input type="radio"/> Planifiées			
Implantation	<Toutes>	<input type="radio"/> Réalisées			
Description		<input type="radio"/> Contrôlées			
Commentaire		<input type="radio"/> Validées			

Type

Toutes

Ctrl. Tech.

Reco. Opé.

Situation

Toutes

Sur mobile

Non exportées

Tournée

Toutes

Originelles

Indiciées

Aucune tournée

Tournées, Points d'eau | **Cartographie** | **Situation**

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
BAR-LE-DUC	000001				Reco. Opé.		Non planifiée	



2. Cliquer sur « Parcourir »

et sélectionner « ajouter des PEI à la tournée.

Parcourir
Mesurer une distance
Mesurer une surface
Ajouter des PEI à la tournée

CR **Bienvenue** Direction Départementale **SDIS55** Déconnexion

2024

Identification > Accueil > Gestion des tournées

Groupement: <Tous>
C.I.S.: BAR-LE-DUC
Commune: BAR LE DUC
Sous-commune: <Indifférent>
Implantation: <Toutes>
Description:
Commentaire:

Tournées
 Toutes
 Non Planifiées
 Planifiées
 Réalisées
 Contrôlées
 Validées

Campagne: 2024
Type: Toutes
 Ctrl. Tech.
 Reco. Opé.

Prévue(s)
du: 31
au: 31

Réalisée(s)
du: 31
au: 31

Situation: Toutes
 Sur mobile
 Non exportées

Tournée: Toutes
 Originelles
 Indicées

Nouveau
Gérer
Supprimer
Imprimer

1 tournée(s)

Tournées, Points d'eau Cartographie Situation **Rafraichir**

Liste des 1 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de BAR LE DUC - C.I.S. de BAR-LE-DUC

Parcourir
Parcourir
Mesurer une distance
Mesurer une surface
Ajouter des PEI à la tournée

3. Entourer les PEI que vous souhaitez intégrer à votre tournée.

Une fois réalisé, effectuer un double-clic pour valider votre sélection.

Tournées, Points d'eau Cartographie Situation **Rafraichir**

Liste des 1 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de BAR LE DUC - C.I.S. de BAR-LE-DUC

Ajouter des PEI à la tournée

Service Départemental d'Incendie et de Secours Bar-le-Duc

Maison de Retraite les Mélèzes


Piscine Municipale de Bar le Duc

Hinot

50 m

Cliquer pour continuer de dessiner le polygone
Double-clic pour terminer

Les PEI ainsi sélectionnés seront alors en rouge à votre liste de PEI à contrôler.



et seront automatiquement intégrés



4. Puis **clôturer** comme pour la solution précédente en revenant sur l'onglet « tournées point d'eau »

Tournées, Points d'eau

Puis Cliquer sur **Gérer**



Direction Départementale SDIS55 [Déconnexion](#)

Identification > Accueil > Gestion des tournées 2024

Groupement: <Tous>

C.I.S.: BAR-LE-DUC

Commune: BAR LE DUC

Sous-commune: <Indifférent>

Implantation: <Toutes>

Description:

Commentaire:

Tournées

Toutes

Non Planifiées: 1

Planifiées: 0

Réalisées: 0

Contrôlées: 0

Validées: 0

Campagne: 2024

Type: Toutes, Ctrl. Tech., Reco. Opé.

Situation: Toutes, Sur mobile, Non exportées

Réalisé(s): du 31 au 31

Tournée: Touter, Originelus, Indiciées

[Nouveau](#)

[Gérer](#)

[Supprimer](#)

[Imprimer](#)

1 tournée(s)

Tournées, Points d'eau [Rafrachir](#)

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
BAR-LE-DUC	000001		BAR LE DUC		Reco. Opé.		Non planifiée	

Liste des 2 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de BAR LE DUC - C.I.S. de BAR-LE-DUC

N°	Type	Adresse	Vu	Visité le	Etat	Ano.	Acc.	Sig.
00032	Poteau incendie	18 RUE DE LA PISCINE FACE ALLEE DES ROSIERS CIMETIERE	<input checked="" type="checkbox"/>		✓	✓	✓	✓
00195	Poteau incendie	23 RUE DE COPENHAGUE ANGLE RUE DES ROSIERS	<input checked="" type="checkbox"/>		✓	✓	✓	✓

5. Cliquer sur **Planifiée** et définir la date envisagée de la reconnaissance opérationnelle au moyen du calendrier.

Valider en cliquant sur

Bienvenue

Direction Départementale

SDIS55
Déconnexion

Identification > Accueil > Gestion des tournées > Fiche d'une tournée de points d'eau 2024

Campagne C.I.S.

Tournée / Commune par

Mis à jour le

Type de visite

Contrôle technique

Reconnaissance opérationnelle

Etat

Non planifiée

Planifiée à

Révisé

Cont.

Validé

Personnels du service des eaux

Personnels de la commune

Exportée sur appareil mobile **3**

Commentaires de la tournée

Agents présents

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure de début	Heure fin	J/R

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée

N°	Type	Adresse
00001	Cours d'eau	CHEMIN SOUS LES VIGNES VITIÈRES ENT. CATANEO
00002	Réserve à ciel ouvert	1 BOULEVARD D'ARGONNE
00004	Bouche	RUE DE BAR / AVENUE DE LA LIBÉRATION ANGLE CHEMIN DE TOURTELOUP
00005	Bouche	51 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
00006	Bouche	45 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE FACE A LA POSTE
00007	Bouche	29 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE
00008	Poteau incendie	1 ALLEE DES CEVENNES GIRATOIRE ALLEE HENRIOT DE COUDRAY / RUE D'ANJOU
00009	Poteau incendie	RUE DU PINEAU DE BAR ANGLE ALLEE DES CEPAGES
00010	Poteau incendie	1 RUE DU PINEAU DE BAR
00011	Poteau incendie	RD 116 - ROUTE DE BEHONNE PARKING POLYCLINIQUE

Points d'eau affectés à la tournée

Ordre	N°	Type	Adresse
1	00032	Poteau incendie	18 RUE DE LA PISCINE FACE ALLEE DES ROSIERS CIMETIERE
2	00195	Poteau incendie	23 RUE DE COPENHAGUE ANGLE RUE DES ROSIERS




Importer une reconnaissance operationnelle



OBSERVATION : la réalisation d'une reconnaissance opérationnelle impose d'avoir au préalable créé cette tournée sur le logiciel Escort « Points d'eau » (procédure n°1)


1. Se munir de la tablette tactile et se connecter a l'application« CrEau Mobile »



2. Cliquer sur

Mode déconnecté 

et passer en mode « connecté ».

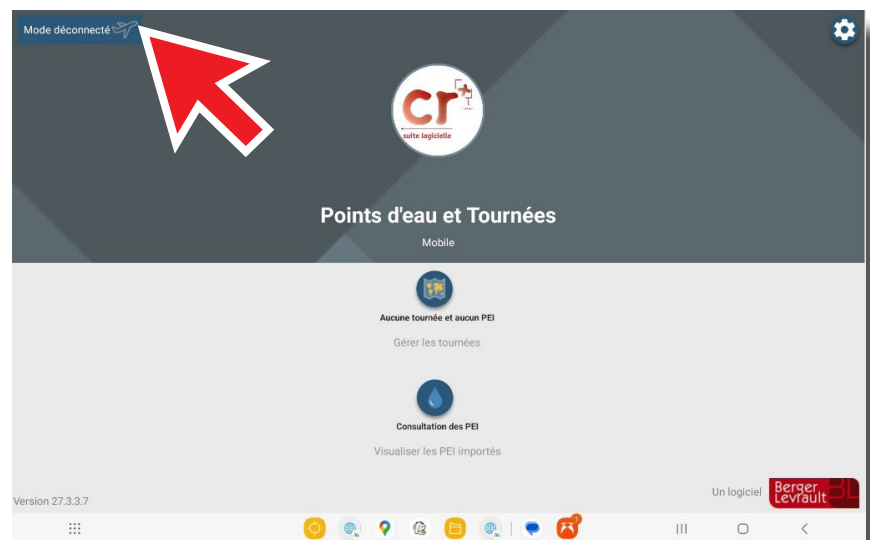

ATTENTION :

Seule la réalisation de la reconnaissance opérationnelle (procédure 2b) peut être faite en « mode déconnecté ».



Réaliser une reconnaissance opérationnelle




OBSERVATION : la réalisation d'une reconnaissance opérationnelle impose d'avoir au préalable créé (procédure n°1) et importé la tournée sur la tablette (procédure 2a)

1. Ouvrir l'application «CREauMobile» (voir procédure chapitre précédent) et cliquer sur la puce



L'activation du mode «connecté» n'est pas obligatoire, la tournée étant déjà chargée sur la tablette.

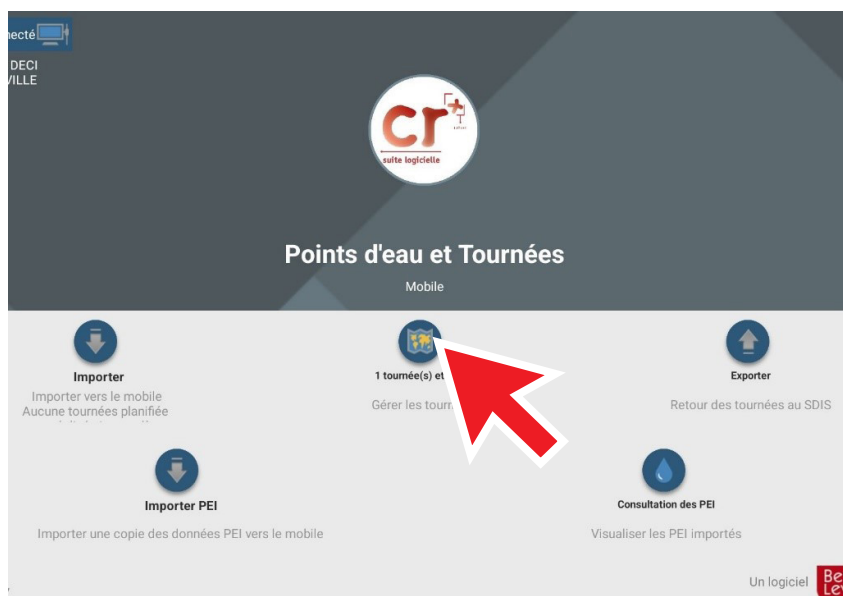

2. Sélectionner la tournée désirée en cliquant dessus (elle passe alors en surbrillance)


Puis cliquer sur

Accès à la tournée

Possibilité de cliquer sur

Annuler l'import

en cas de mauvaise manipulation.

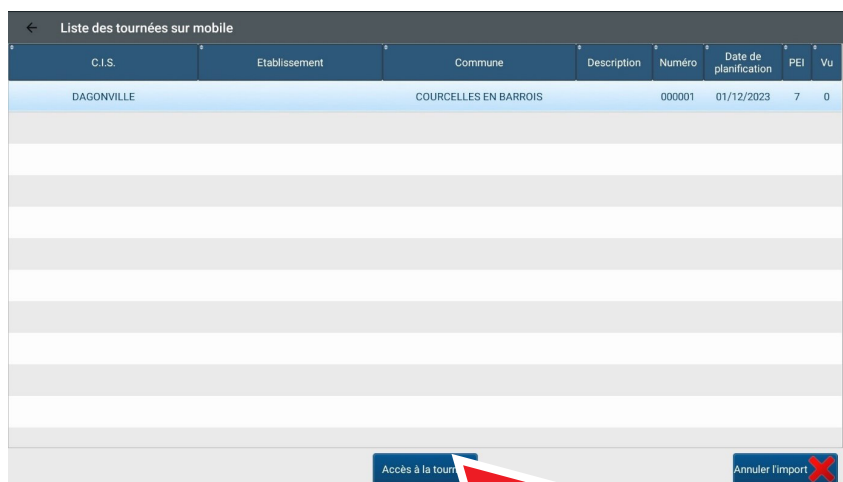

3. La totalité des PEI sélectionnés lors de la création de la reconnaissance opérationnelle s'affiche alors sous forme de liste selon un classement par numéro d'appareil.

Cet ordre n'étant pas le plus pertinent pour effectuer la tournée, il est recommandé de basculer sur la fonction « Cartographie » afin d'effectuer le contrôle par zone géographique.

The screenshot displays two views of the application: a list view and a map view. The list view shows a table of PEI with the following data:

N°	Type	Adresse	Vu	Etat	Ano.	Acc.	Sign.
00001	Poteau incendie	ROUTE DE MENIL ENTREE DE COURCELLES					
00002	Poteau incendie	15 GRANDE RUE ENTRE N° 13 ET N° 15					
00003	Réserve incendie	GRANDE RUE FACE N° 11					
00004	Réserve incendie	FERME DES NEPLIERS					
P0001	Réserve enterrée	11 GRANDE RUE					
P0002	Réserve enterrée						
P0003	Bouche						

The map view shows a geographical area with several PEI markers numbered 1(1) through 4(4). A red arrow points to a button labeled 'Accès au PEI sélectionné' on the map view.

Pour accéder aux informations d'un PEI, cliquer sur celui-ci (en mode liste ou en mode cartographie)

puis sur

Accès au PEI
sélectionné

4. La fiche PEI est constituée de 4 onglets différents :

Générale	Ressources (1)	Anomalies et observations (1)	Cartographie
<p>Concerne principalement les données de localisation et la nature du point d'eau incendie.</p>	<p>Concerne les caractéristiques techniques du PEI.</p>	<p>Permet d'indiquer de manière pré formatée ou dactylographiée les anomalies constatées.</p>	<p>Permet de corriger la position géographique du PEI si celle-ci est erronée.</p>

← Fiche du PEI n°55127-00001 (PEI INDISPONIBLE)
OK

Générale	Ressources (1)	Anomalies et observations (1)	Cartographie
<p>État Ano. Accès Sign. </p> <p>Etablissement <Voie publique></p> <p>Commune COURCELLES EN BARROIS</p> <p>C.I.S DAGONVILLE</p> <p>N° de la voie <input type="text"/> Voie <input type="text" value="ROUTE DE MENIL"/></p> <p>Compléments d'adresse <input type="text" value="ENTREE DE COURCELLES"/></p>		<p>Type <input type="text" value="Poteau incendie"/></p> <p>Service des eaux <input type="text" value="NON RENSEIGNE"/></p> <p>Mis en service le <input type="text" value="__/__/__"/> <input type="checkbox"/> Privé</p> <p>Indisponible du <input type="text"/> à <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 20px;">au <input type="text"/> à <input type="text"/></p> <p> Position SIG X <input type="text" value="5,44129987902400"/></p> <p> Position SIG Y <input type="text" value="48,82429885979000"/></p> <p> (0)</p>	
<p>Créneau horaire de réalisation</p> <p> <input type="radio"/> à <input type="radio"/> Matin <input type="radio"/> Après-midi <input checked="" type="radio"/> Non renseigné </p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Valider la fiche"/></p>			

5. Une fois le contrôle réalisé et la fiche du PEI mise à jour, valider la fiche en renseignant obligatoirement le créneau matin ou après-midi.

Créneau horaire de réalisation

à Matin Après-midi Non renseigné

Valider la fiche

Répéter l'opération pour chacun des points d'eau incendie à vérifier.

← Fiche du PEI n°55127-00001 (PEI INDISPONIBLE) OK

Générale				Ressources (1)	Anomalies et observations (1)	Cartographie
État	Ano.	Accès	Sign.	Type	Poteau incendie	
				Service des eaux	NON RENSEIGNE	
Etablissement <Voie publique>				Mis en service le	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Privé	
Commune COURCELLES EN BARROIS				Indisponible du	<input type="text"/> à <input type="text"/>	
C.I.S DAGONVILLE				au	<input type="text"/> à <input type="text"/>	
N° de la voie	Voie ROUTE DE MENIL			Position SIG X	5,44129987902400	
<input type="text"/>	<input type="text"/>			Position SIG Y	48,82429885979000	
Complements d'adresse ENTREE DE COURCELLES				(0)		
<input type="text"/>						

Créneau horaire de réalisation

à Matin Après-midi Non renseigné

Valider la fiche

6. Une fois la reconnaissance opérationnelle réalisée, il est nécessaire de l'exporter de la tablette (voir procédure 2c) afin de ne pas bloquer les modifications éventuelles des fiches des PEI présents sur cette tournée.



ATTENTION :

Si la réalisation de la reconnaissance opérationnelle planifiée est partielle, il est nécessaire de retirer les PEI non vus au moment de la phase de « contrôle » par le référent DECI CS (voir procédure n°3)

Générale

N° de la voie > A renseigner autant que possible. Indiquer le numéro du bâtiment s'il est à proximité immédiate.

Voie > Nom de la rue dans laquelle le PEI est implanté.

Complément d'adresse : > Indiquer toutes les informations permettant de localiser le PEI si ce dernier n'est pas facilement visible.

Type > A modifier si besoin. Ne plus utiliser les dénominations « Aspiration » (c'est une technique opérationnelle, pas un type de point d'eau) et « Bâche souple » (réserve incendie est davantage approprié).

Service des eaux > A renseigner autant que possible lorsque le poteau d'incendie est public.

Mis en service le > Champ renseigné par le service prévision.

Privé > A cocher obligatoirement si le PEI n'est pas la propriété de la commune.

Indisponible du...au > A renseigner par le service prévision.

Ressources (1)

Alimentation > A renseigner autant que possible si le diamètre de la conduite d'alimentation du poteau d'incendie est connu.

Sortie > A renseigner en fonction des prises d'eau équipant le poteau d'incendie.

Réserve incendie > A renseigner uniquement si le volume de la réserve incendie est connu et attesté. Dans le cas contraire, sélectionner « volume inconnu ».

Anomalies et observations (1)

ANOMALIES DÉCLENCHANT UNE INDISPONIBILITÉ DU PEI

Absence d'eau > A cocher en l'absence d'eau à l'ouverture d'une bouche ou d'un poteau d'incendie (constatation au cours d'une intervention ou d'une manœuvre).

Absence de carré de manœuvre > A cocher en l'absence du carré de manœuvre permettant d'ouvrir un PEI.

Aire d'aspiration inaccessible > A cocher lorsqu'un engin ne peut pas atteindre l'aire d'aspiration (largeur insuffisante, présence d'obstacles ou de végétation, sol instable, pente ou dévers important...).

Bouche / PI inaccessible > A cocher lorsque la bouche ou le poteau est envahi par la végétation, des gravats ou divers stockages.

Hauteur d'eau insuffisante > A cocher lorsque la hauteur du cours d'eau est insuffisante de manière permanente (mise en aspiration continuellement impossible).

PEI non opérationnel > A cocher lorsqu'une réserve n'a pas été réceptionnée ou si les essais d'aspiration sont non concluants.

Ouverture impossible > A cocher lorsque le carré de manœuvre est bloqué (constatation au cours d'une intervention ou d'une manœuvre).

Réserve vide > A cocher lorsqu'une réserve incendie est vide ou que le niveau de remplissage est largement insuffisant.

Tenons non verticaux > A cocher si l'axe des tenons n'est pas vertical.

Vanne de sectionnement inaccessible > Concerne la vanne d'isolement située entre la prise d'eau déportée et la réserve incendie. A cocher si non accessible (végétation, gravas) ou cassée.

ANOMALIES DÉCLENCHANT UNE NON-CONFORMITÉ DU PEI

Absence de signalisation > Concerne les bouches d'incendie, les réserves d'incendie et les points d'eau naturels. A cocher si la signalisation est absente.

Aire à nettoyer > A cocher lorsque l'aire d'aspiration est envahie par la végétation.

Ancrage défectueux > A cocher si le poteau d'incendie est instable (défaut de fixation au sol).

Hauteur ½ raccord trop près du sol. A cocher lorsque la hauteur du demi-raccord central n'est pas au moins de 45 cm pour les poteaux d'incendie de DN 80 et 100 ou de 55 cm pour les poteaux d'incendie de DN 150 (tolérance de +10cm et -5cm).

Ouverture portillon non réglementaire > Concerne le portillon d'accès à la réserve. A cocher si le dispositif de verrouillage n'est pas conforme (sont conforme : cadenas ou triangle manœuvrable par clé spéciale ou polycoise).

Pas d'accès FPT > A cocher lorsque le PEI n'est accessible qu'à une MPR.

PI trop proche du mur > A cocher lorsqu'il n'est pas possible de manœuvrer une clé de poteau à 360°.

Présence de fuite > A cocher si des fuites sont constatées sur un PEI (constatation au cours d'une intervention ou d'une manœuvre).

Remplissage incomplet > A cocher lorsque le niveau de remplissage d'une réserve incendie n'est pas optimum.

Ressource non pérenne > Concerne les cours d'eau dont la hauteur varie en fonction des saisons de telle sorte qu'une mise en aspiration ne soit pas toujours possible. Impose une reconnaissance obligatoire avant mise en aspiration.

ANOMALIES SIMPLES

Absence de chaînette > A cocher lorsque les bouchons d'un poteau d'incendie ne sont pas reliés à ce dernier par des chaînettes.

Absence de clôture > Concerne les réserves d'incendie (hors RI enterrée). A cocher si la réserve n'est pas protégée par une clôture.

Absence de dispositif de protection > A cocher uniquement si un volume de dégagement de 50 cm autour du poteau d'incendie ne peut être garanti.

Absence de joint / joint HS > A cocher en fonction de l'état des joints situés sur les bouchons d'obturation d'un poteau d'incendie.

Bouchon manquant ou cassé > A cocher lorsqu'un ou plusieurs bouchons d'obturation d'un poteau d'incendie sont absents ou détériorés.

Capot manquant ou cassé > A cocher lorsque le capot de protection d'un poteau d'incendie est détérioré ou absent.

Coffre cassé > A cocher lorsque le coffre de protection d'une bouche d'incendie est endommagé.


Couleur PI/BI anormale > A cocher si la couleur du poteau ou du coffre de la bouche d'incendie est passée ou inappropriée.



Numérotation incorrecte > A cocher si le numéro ESCORT et celui inscrit sur le poteau incendie sont différents (numéro d'ordre).

Numération manquante > A cocher en l'absence de numéro sur le poteau d'incendie.

Cartographie

Il est important de repositionner manuellement un point d'eau incendie dont la localisation n'est pas exacte sur la cartographie. Pour ce faire :

1. Cliquer sur  Activer le déplacement du PEI
Le repositionner ensuite en appuyant directement sur la carte à l'endroit où il doit être replacé
2. Finaliser le déplacement en appuyant sur « Déplacer le PEI sur la géolocalisation ».

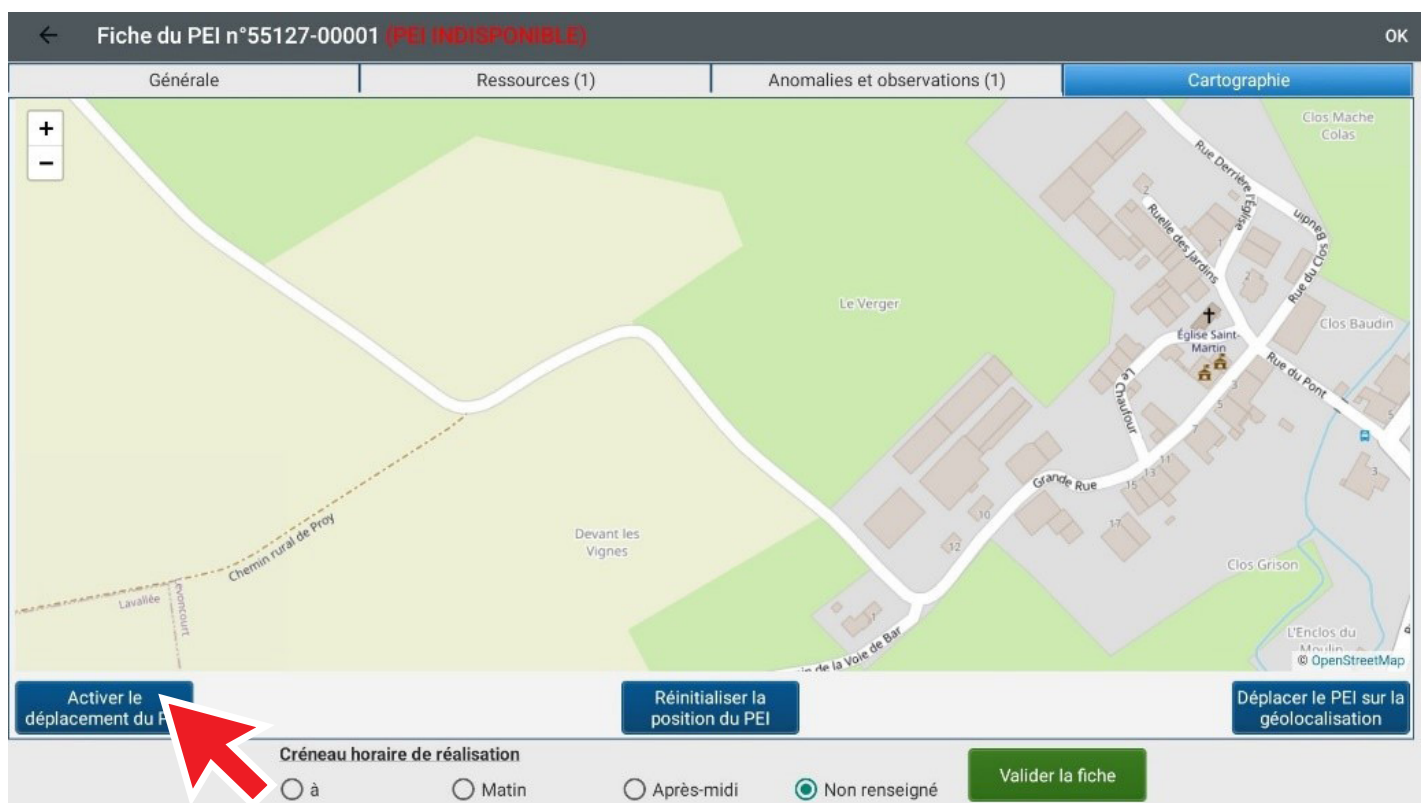

CAS DES PEI EN PROJET :

La liste des PEI d'une reconnaissance opérationnelle peut comprendre des PEI en projet. Ces derniers se distinguent des autres PEI par leur numéro d'ordre qui commence par « P » (ex : P0001).

Les PEI en projet sont créés lorsqu'un porteur de projet prévoit une nouvelle installation dans le cadre d'une démarche d'urbanisme.

Lors de la reconnaissance opérationnelle, il est donc nécessaire de vérifier la présence effective du PEI afin de savoir s'il faut toujours le considérer comme un projet ou non.

Lorsque le projet est implanté, il est nécessaire de :

- le mentionner dans le champ « Observations » en indiquant « PEI implanté ».
- prendre une photo de ce PEI nouvellement implanté.



DANS QUEL CAS EST-IL NÉCESSAIRE DE PRENDRE UNE PHOTO ?

Dans les deux cas suivants :


- PEI Projet implanté ;
- PEI avec une ou des anomalies importantes entraînant l'indisponibilité du PEI.

NB : Si possible, indiquer la date dans le titre de la prise de photo (phase contrôle).




Exporter une reconnaissance opérationnelle depuis la tablette tactile

1. Se munir de la tablette tactile et se connecter à l'application « CrEau Mobile »



2. Cliquer sur **Mode déconnecté** et passer en mode « connecté ».


Mode déconnecté 

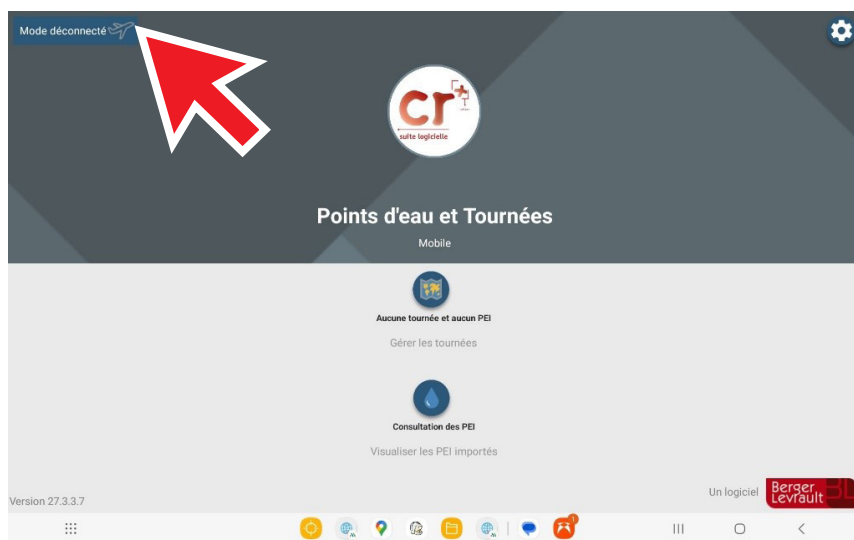

3. Après s'être identifié, cliquer sur



afin de sélectionner la reconnaissance opérationnelle à renvoyer sur le logiciel « ESCORT Point d'eau »

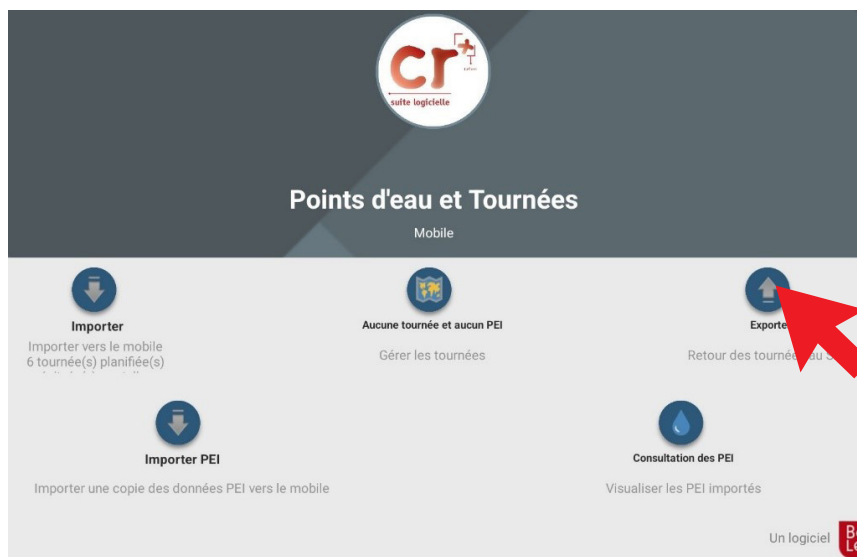



CONTRÔLE D'UNE RECONNAISSANCE OPÉRATIONNELLE

Le contrôle d'une reconnaissance opérationnelle incombe au référent prévision du CIS. Ce dernier doit s'assurer de la cohérence des éléments renseignés (en lien avec sa connaissance secteur). Il est également chargé d'informer le chef de centre et plus globalement l'ensemble des sapeurs-pompiers du CIS de toute modification concernant la disponibilité d'un point d'eau incendie.

1. Se connecter au logiciel « ESCORT Points d'eau » avec vos codes personnels (droits enregistrés pour vos fonctions de référent DECI CS) et cliquer sur

[Reconnaitances et contrôles \(125\)](#)

2. Sélectionner la tournée à contrôler parmi celles qui apparaissent partiellement en vert dans la colonne « Avancement » et dont l'état indique « Réalisée »



(une tournée en rouge signifie que tous les points d'eau n'ont pas été vus).

Identification > Accueil > Gestion des tournées

2024

Groupement: SUD
C.I.S.: COUSANCES-LES-FORGES
Commune: <Toutes>
Sous-commune: <Indifférent>
Implantation: <Toutes>
Description:
Commentaire:

Tournées
 Toutes
 Non Planifiées
 Planifiées
 Réalisées
 Contrôlées
 Validées

Campagne: 2024

Prévue(s)
du: 31 au: 31

Réalisée(s)
du: 31 au: 31

Type
 Toutes
 Ctrl. Tech.
 Reco. Opé.

Situation
 Toutes
 Sur mobile
 Non exportées

Tournée
 Toutes
 Originelles
 Indicées

Nouveau
Gérer
Supprimer
Imprimer

5 tournée(s)

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
COUSANCES-LES-FORGES	000001		BRAUVILLIERS		Reco. Opé		Réalisée	10/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		COUSANCES LES FORGES		Reco. Opé.		Validée	08/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000002		COUSANCES LES FORGES		Reco. Opé.		Réalisée	09/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		JUVIGNY EN PERTHOIS		Reco. Opé.			10/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		SAVONNIERES EN PERTHOIS		Reco. Opé.			10/01/2024

3. Contrôler les PEI indisponibles ou présentant des anomalies afin de prendre connaissance des observations faites lors de la reconnaissance opérationnelle.

Pour cela, sélectionner un PEI dans la liste de la tournée et cliquer sur [Fiche](#)

Visite terminée

Liste des 6 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de BRAUVILLIERS - C.I.S. de COUSANCES-LES-FORGES

PEI visité
PEI non visité

[Fiche](#)

N°	Type	Adresse	Vu	Visité le	Etat	Ano.	Acc.	Sig.
00001	Poteau incendie	18 RUE DE JOINVILLE - D 25		10/01/2024	✓		✓	✓
00002	Poteau incendie	28 RUE DU CHATEAU Réservoir		10/01/2024	✗	i	✓	✓

Si nécessaire, le référent DECI peut modifier les anomalies signalées ou rajouter des anomalies qui ne font pas partie de la liste proposée par ESCORT après avoir cliqué sur **Modifier**

En revanche, il est inutile d'inscrire des anomalies dans la case « Observations ». Ce champ libre n'a pas d'effet sur l'état du PEI.

Commune/S.com BRAUVILLIERS <Aucun>
 CIS (1) 1er appel COUSANCES-LES-FORGES
 N° dans la voie 18 Voie RUE DE JOINVILLE - D 25
 Précision d'adresse
 État (2)
 Localisation (1)
 Documents
 Anomalie(s) répertoriée(s)
 COULEUR COULEUR POTEAU
 NUMERO NUMEROTATION MANQUANTE
 État du point d'eau Indisponible du 31 à 31
 Autres anomalies
 Observations
 Commentaire général

4. Pour valider le contrôle, cliquer sur **Gérer**

Identification > Accueil > Gestion des tournées
 2024
 Groupement SUD
 C.I.S. COUSANCES-LES-FORGES
 Commune <Toutes>
 Sous-commune <Indifférent>
 Implantation <Toutes>
 Description
 Commentaire
 Tournées, Points d'eau
 Tournées: 0 Non Planifiées, 0 Planifiées, 4 Réalisées (80.0%), 0 Contrôlées, 1 Validées (20.0%)
 Campagne 2024
 Prévues(s) du 31 au 31
 Réalisées(s) du 31 au 31
 Type: Toutes, Ctr. Tech., Reco. Op.
 Situation: Toutes, Sur mobile, Non exportées
 Tournée: Toutes, Originelles, Indiciées
 5 tournée(s)
 Rafrachir

Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
COUSANCES-LES-FORGES	000001		BRAUVILLIERS		Reco. Op.		Réalisée	10/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		COUSANCES LES FORGES		Reco. Op.		Validée	08/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000002		COUSANCES LES FORGES		Reco. Op.		Réalisée	09/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		JUVIGNY EN PERTHOIS		Reco. Op.		Réalisée	10/01/2024
COUSANCES-LES-FORGES	000001		SAVONNIERES EN PERTHOIS		Reco. Op.		Réalisée	10/01/2024

puis sur **Contrôlée** en renseignant la date

et enfin sur **OK**

Campagne 2024
 Tournée 000001 / 0
 Type de visite
 Contrôle technique
 Reconnaissance opérationnelle
 Etat
 Non planifiée
 Planifiée
 Réalisée
 Contrôlée
 Validée
 Commentaires de la
 C.I.S. COUSANCES-LES-FORGES
 Commune BRAUVILLIERS
 Sous-commune <Aucun>
 Implantation <Voie Publique>
 Description
 Mis à jour le 10/01/2024
 par
 Exportée sur appareil mobile
 Personnels du service des eaux
 Personnels de la commune
 Agents présents

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure de début	Heure de fin	V
				V
				V

 OK
 Annu



La validation d'une reconnaissance opérationnelle incombe à l'officier chargé de missions prévision au sein du groupement territorial. Ce dernier doit s'assurer de la cohérence des éléments renseignés (PEI en projet ou indisponible...). Il est également chargé d'informer le chef du service prévision dès lors que la DECI d'un quartier ou d'une commune est particulièrement déficiente.

La procédure de validation s'effectue selon le même principe que pour le contrôle.

Campagne

Tournée /

Type de visite

Contrôle technique

Reconnaissance opérationnelle

Etat

Non planifiée

Planifiée

Réalisée

Contrôlée

Validée

Commentaires

C.I.S.

Commune

Sous-commune

Implantation

Description

Mis à jour le

par

Exportée sur appareil mobile

Personnels du service des eaux

Personnels de la commune

Agents présents


N°mat	Agent(s) présent(s)	Heure de début	Heure de fin	V
				V

Points d'eau de la commune non affectés à une tournée

N°	Type	Adresse

Points d'eau affectés à la tournée

Ordre	N°	Type	Adresse
1	00001	Poteau incendie	18 RUE DE JOINVILLE - D 25
2	00002	Poteau incendie	28 RUE DU CHATEAU Réservoir
3	00003	Poteau incendie	RUE DU MOULIN EGLISE
4	00004	Poteau incendie	13 RUE DU MOULIN
5	00005	Poteau incendie	13 RUE DU MUROT



CAS DES PEI EN PROJET :

Une attention particulière doit être portée aux PEI en projet. La reconnaissance opérationnelle est l'occasion de vérifier la présence effective du PEI afin de savoir s'il faut toujours le considérer comme un projet ou non.

Lorsque le projet est implanté, l'indication « PEI implanté » a été inscrite dans le champ « Observations » par les agents ayant effectué la reconnaissance opérationnelle. Dans ce cas, l'officier chargé de missions prévision modifie de son statut et « implante » le PEI sur le logiciel ESCORT.



    pompiers55.fr

Service Départemental d'Incendie et de Secours
de la Meuse

9, rue Hinot - CS 70615 55012 Bar-le-Duc Cedex
03 29 77 57 55